



# Hinweise zur Standbewerbung an der Königsmeile

## Verkaufswagen/Foodtruck

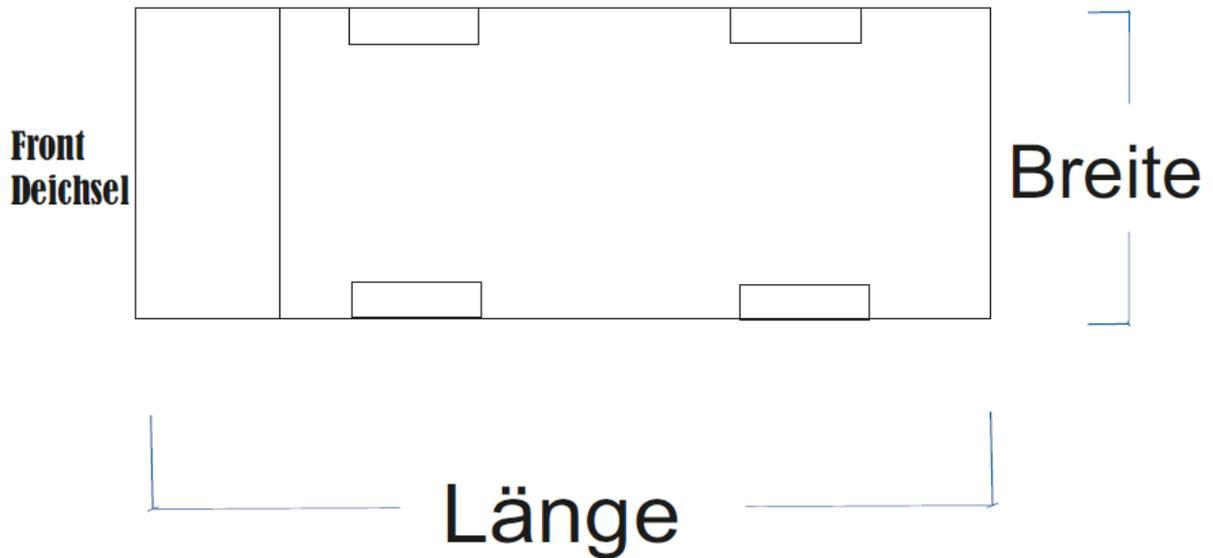



## Verkaufsanhänger

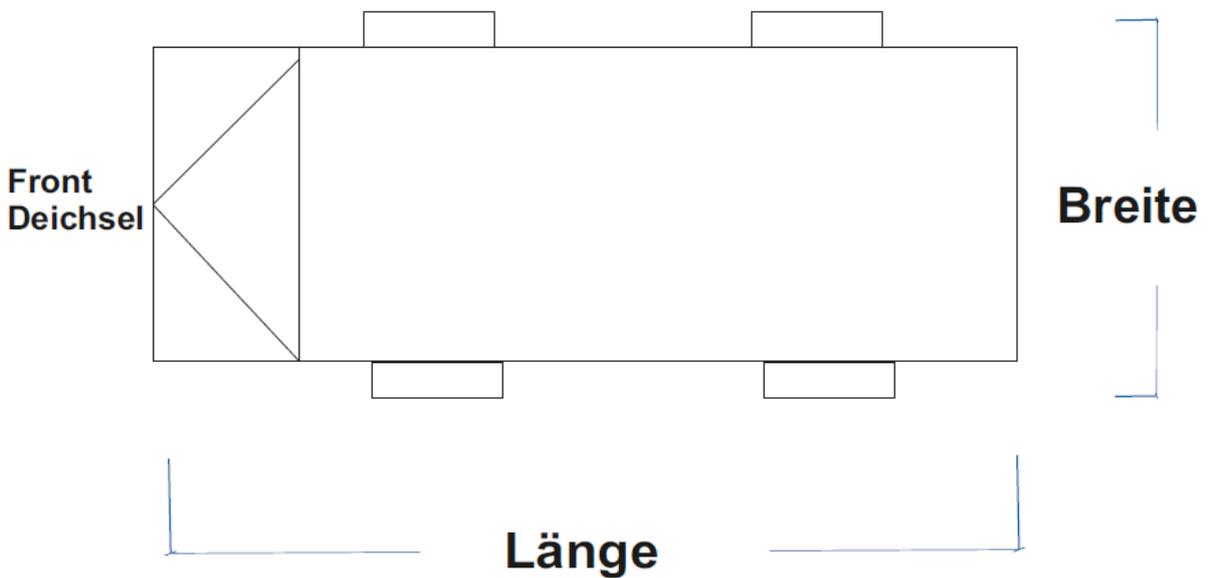

## Beanspruchte Fläche

Länge Gesamt	Davon Verkaufsfläche	Breite	Dachüberstand Klappenfläche	Benötigte Gesamtfläche
Es ist die komplette Fläche in lfd. Metern anzugeben.				

## Darstellung der geplanten Standflächen zur Berechnung

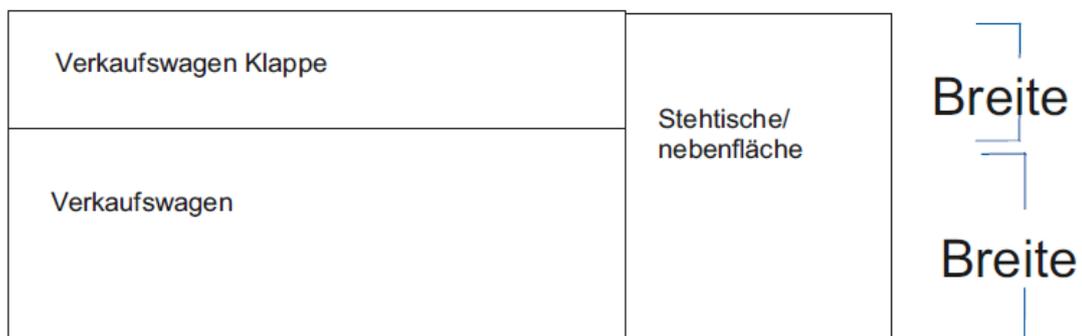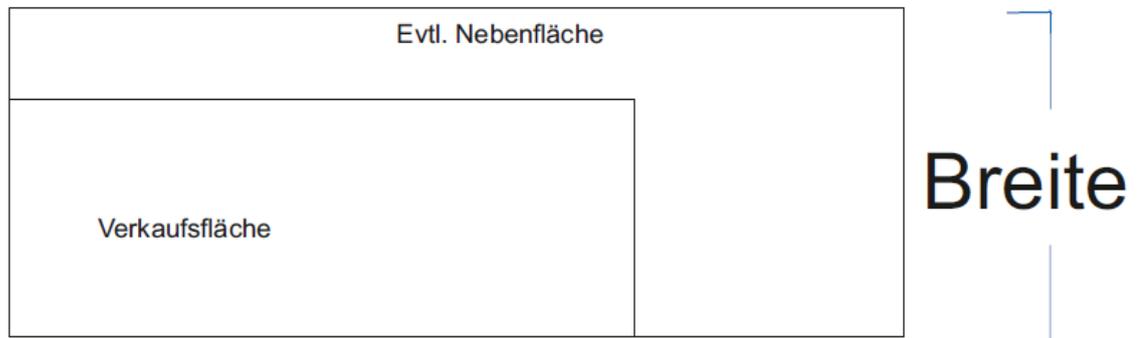

### Zusätzliche Angaben:

- Die gesamte benötigte Fläche ist in einer Skizze darzustellen.
- Es sind die Verkaufsseiten sowie die Einstiege des Standes in der Skizze zu markieren.
- Es sind Bilder des Verkaufswagens oder Verkaufsanhängers mit der Bewerbung vorzulegen.
- Flächen für Stehtische, etc. sind in der Skizze anzugeben.
- Zusätzlich benötigte Abstellflächen sind anzugeben.

**Hinweis:** Ohne die genauen Angaben zum Stand und die Skizze ist die Bewerbung nicht vollständig. Es werden nur vollständige Bewerbungen berücksichtigt.

**Hinweise zur Berechnung des Platzgeldes**

Die Platzfläche wird in der Gesamtfläche (Länge x Breite), unabhängig von der Aufstellung des Verkaufsstandes mit eventuellen Nebenflächen, berechnet.

**Gebühren für die Fläche für einen Verkaufswagen/Verkaufsanhänger:**

Pro qm Grundfläche: 50,00 €

**Gebühren für die Nebenfläche:**

Pro qm Fläche: 10,00 €

**Gebührenpauschalen pro Stand:**

Stellplatz für einen Kühlwagen: 100,00 €

Müllpauschale: 50,00 €

Werbepauschale: 50,00 €

Gebühren für die Stromnutzung ergeben sich pauschal aus dem jeweiligen Stromanschluss (siehe Anmeldeformular).

**Angaben für einen Kühlanhänger, falls benötigt.**

Länge gesamt	Breite	Zusätzliche Länge mit Deichsel/Tür	Benötigte Gesamtfläche
-----------------	--------	--	---------------------------

**Strombedarf**

Kein Strom	Schuko (220 V AC)	Kraftstrom (380V/16 A)	Kraftstrom (380 V/32 A)
------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

**Der Strombedarf ist im Anmeldeformular bei der Bewerbung mit anzugeben.**

### **Wird ein Wasseranschluss benötigt?**

<b>Nein</b>	<b>ja</b>
-------------	-----------

Es wird entweder eine Trinkwasserentnahmestelle für eine Tankbefüllung oder eine Frischwasseranbindung angeboten. Dies hängt von den jeweiligen Aufstellflächen und Verfügbarkeiten ab.

Bei der Verwendung eines Schlauches ist ein zugelassener Trinkwasserschlauch gemäß der DVGW-Kennzeichnung zu verwenden.

Für die Isolierung der Leitung bei hohen Temperaturen ist eigenverantwortlich zu sorgen.

### **Schlauchbrücken**

Eventuell benötigte Kabelbrücken/Schlauchbrücken zum Abdecken von Strom- und Wasserleitungen sind selbstständig in der gesamten Länge mitzubringen.